



45x70mm



D: 4 DIN



XDL: модуль записи температуры и статуса

- XDL является модулем, записывающим статус и температуру, для применения в системах охлаждения, которые работают в соответствии с правилами HACCP
- Подключение к приборам Dixell оснащенным послед. выходом или в сочетании с модулем XJDL40D
- Простой и интуитивно понятный мониторинг температур (до 4), аварий и цифровых входов
- Автономная работа модуля XJDL40D формата 4 DIN
- Простая и быстрая установка
- Записанная информация загружается на USB носитель: формат «txt», который может отображаться в формате EXCEL®
- Запись информации: до 1 года с 15 минутным временем выборки (настраивается)
- Входы TTL и RS485 с встроенным преобразователем интерфейсов (на PW-DL либо XJDL40D)
- Комплект записи температуры доступен по запросу с минимальным количеством штук - 20
- Макс. энергопотребление 5ВА
- Двойной дисплей с красными светодиодами (8,0 мм высотой) и желтыми светодиодами (5,6 мм высотой) и 17 иконками


| DATE | PB1 | PB2 | PB3 | PB4 | STATUS |
|------------------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 19/09/2012 11.34 | -18.4 | -25.8 | --- | --- | ON/C |
| 19/09/2012 11.39 | -17.8 | -25.8 | --- | --- | ON/C |
| 19/09/2012 11.54 | -18.0 | -25.6 | --- | --- | ON/C |
| 19/09/2012 12.02 | --- | --- | --- | --- | OFF |
| 19/09/2012 12.14 | -18.5 | -24.8 | --- | --- | ON/C |
| 19/09/2012 12.24 | -17.7 | -25.2 | --- | --- | ON/C |

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDL01 | X | D | L | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | D | 0 | | | | | | | | |
| XJDL40D | X | J | D | L | 4 | 0 | D | - | A | B | 0 | D | 0 | | | | | | |
| PW-KIT | X | D | L | 0 | 1 | - | P | W | - | K | I | T | - | A | 0 | 0 | D | 0 | |
| XJ-KIT | X | D | L | 0 | 1 | - | X | J | - | K | I | T | - | A | 0 | 0 | D | 0 | |
| XJB-KIT | X | D | L | 0 | 1 | - | X | J | B | - | K | I | T | - | A | 0 | 0 | D | 0 |

| A | B | D |
|--------------------|---|-------------------|
| Электропитание | Батарейка | Единицы измерения |
| 2 = 24Vac | 0 = нет | 0 = °C дес. |
| 3 = 9÷40В пер.тока | 1 = да (не доступны с питанием 9÷40В пост.тока) | 1 = °C цел. |
| 5 = 230Vac | | 2 = °F |

- XDL01** | Модуль записи температуры и статуса (с кабелем CAB/RS1, 1м в комплекте), который работает с приборами Dixell оснащенными последовательным выходом (через PW-DL) или в сочетании с модулем XJDL40D
- XJDL40D** | Модуль сбора данных с датчиков и статуса для XDL01 с внешним входом для батарейки и разъемом типа “мама”

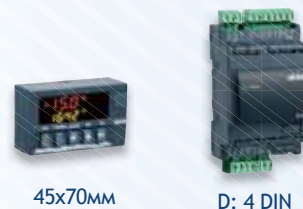

45x70мм

D: 4 DIN

НАБОР ДЛЯ ЗАПИСИ ТЕМПЕРАТУРЫ

XDL01-PW-KIT

Набор состоит из: XDL01, PW-DL и XDL-KEY

XDL01-XJ-KIT


Набор состоит из: XDL01, XJDL40D, XDL-KEY и 2 датчиков NG6, 3м

XDL01-XJB-KIT

Набор состоит из: XDL01, XJDL40D, BA6H, XDL-KEY и 2 датчиков NG6, 3м


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | XDL01 | XJDL40D |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Первый дисплей: кол-во цифр | ± 3 с дес. т. | |
| Второй дисплей: кол-во цифр | ± 4 с дес. т. | |
| Электропитание | от PW-DL или XJDL40D | 24, 230Vac, 9÷40В пер.тока |
| Входы датчиков | | |
| Температура 1 | | NTC/Pt1000 |
| Температура 2 | | NTC/Pt1000 |
| Температура 3 | | NTC/Pt1000 |
| Температура 4 | | NTC/Pt1000/4÷20мА |
| Цифровые входы | | |
| Внешняя авария, оттайка | | 4 х конфиг. |
| Релейные выходы | | |
| Авария | | 8А |
| Дополнительно | | |
| Выход для Hot Key/Prog Tool Kit | | присутствует |
| USB порт | присутствует | |
| Последовательный выход | TTL | TTL |
| Батарейка для рез. копирования | встроенная 48ч | внешняя (6 или 24ч) опция |
| Часы реального времени | присутствует | |

XDL01 - PW-DL

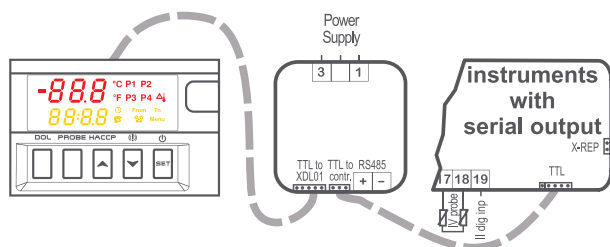

Блок записи XDL01 подключен к блоку питания PW-DL и соединен с контроллерами Dixell оснащенными выходами TTL или RS485

XDL01 - XJDL40D

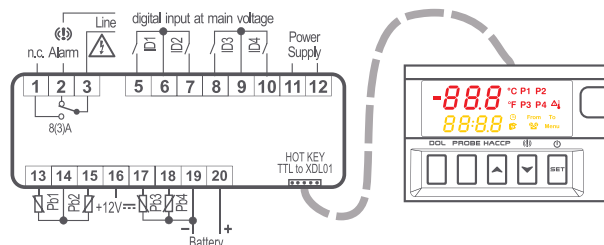

Блок записи XDL01 подключен напрямую к модулю сбора данных XJDL40D

АКСЕССУАРЫ



PW-DL

Блок питания (24, 230Vac) для модуля XDL01 (в комплекте с кабелем CAB/DL2 длиной 2м) работает как шлюз между XDL01 и контроллерами Dixell имеющими выходы TTL или RS485

Артикул: PW-DL-20000 (24Vac)

PW-DL-50000 (230Vac)



BA6H

Батарея для XJDL40D - 1.2Ач, 6 часов для резервного копирования



XDL-KEY


USB накопитель для XDL01



BA24H

Батарея для XJDL40D - 4Ач, 24 часа для резервного копирования

XDL01 and PWDL: how to connect a Dixell instrument with serial output.

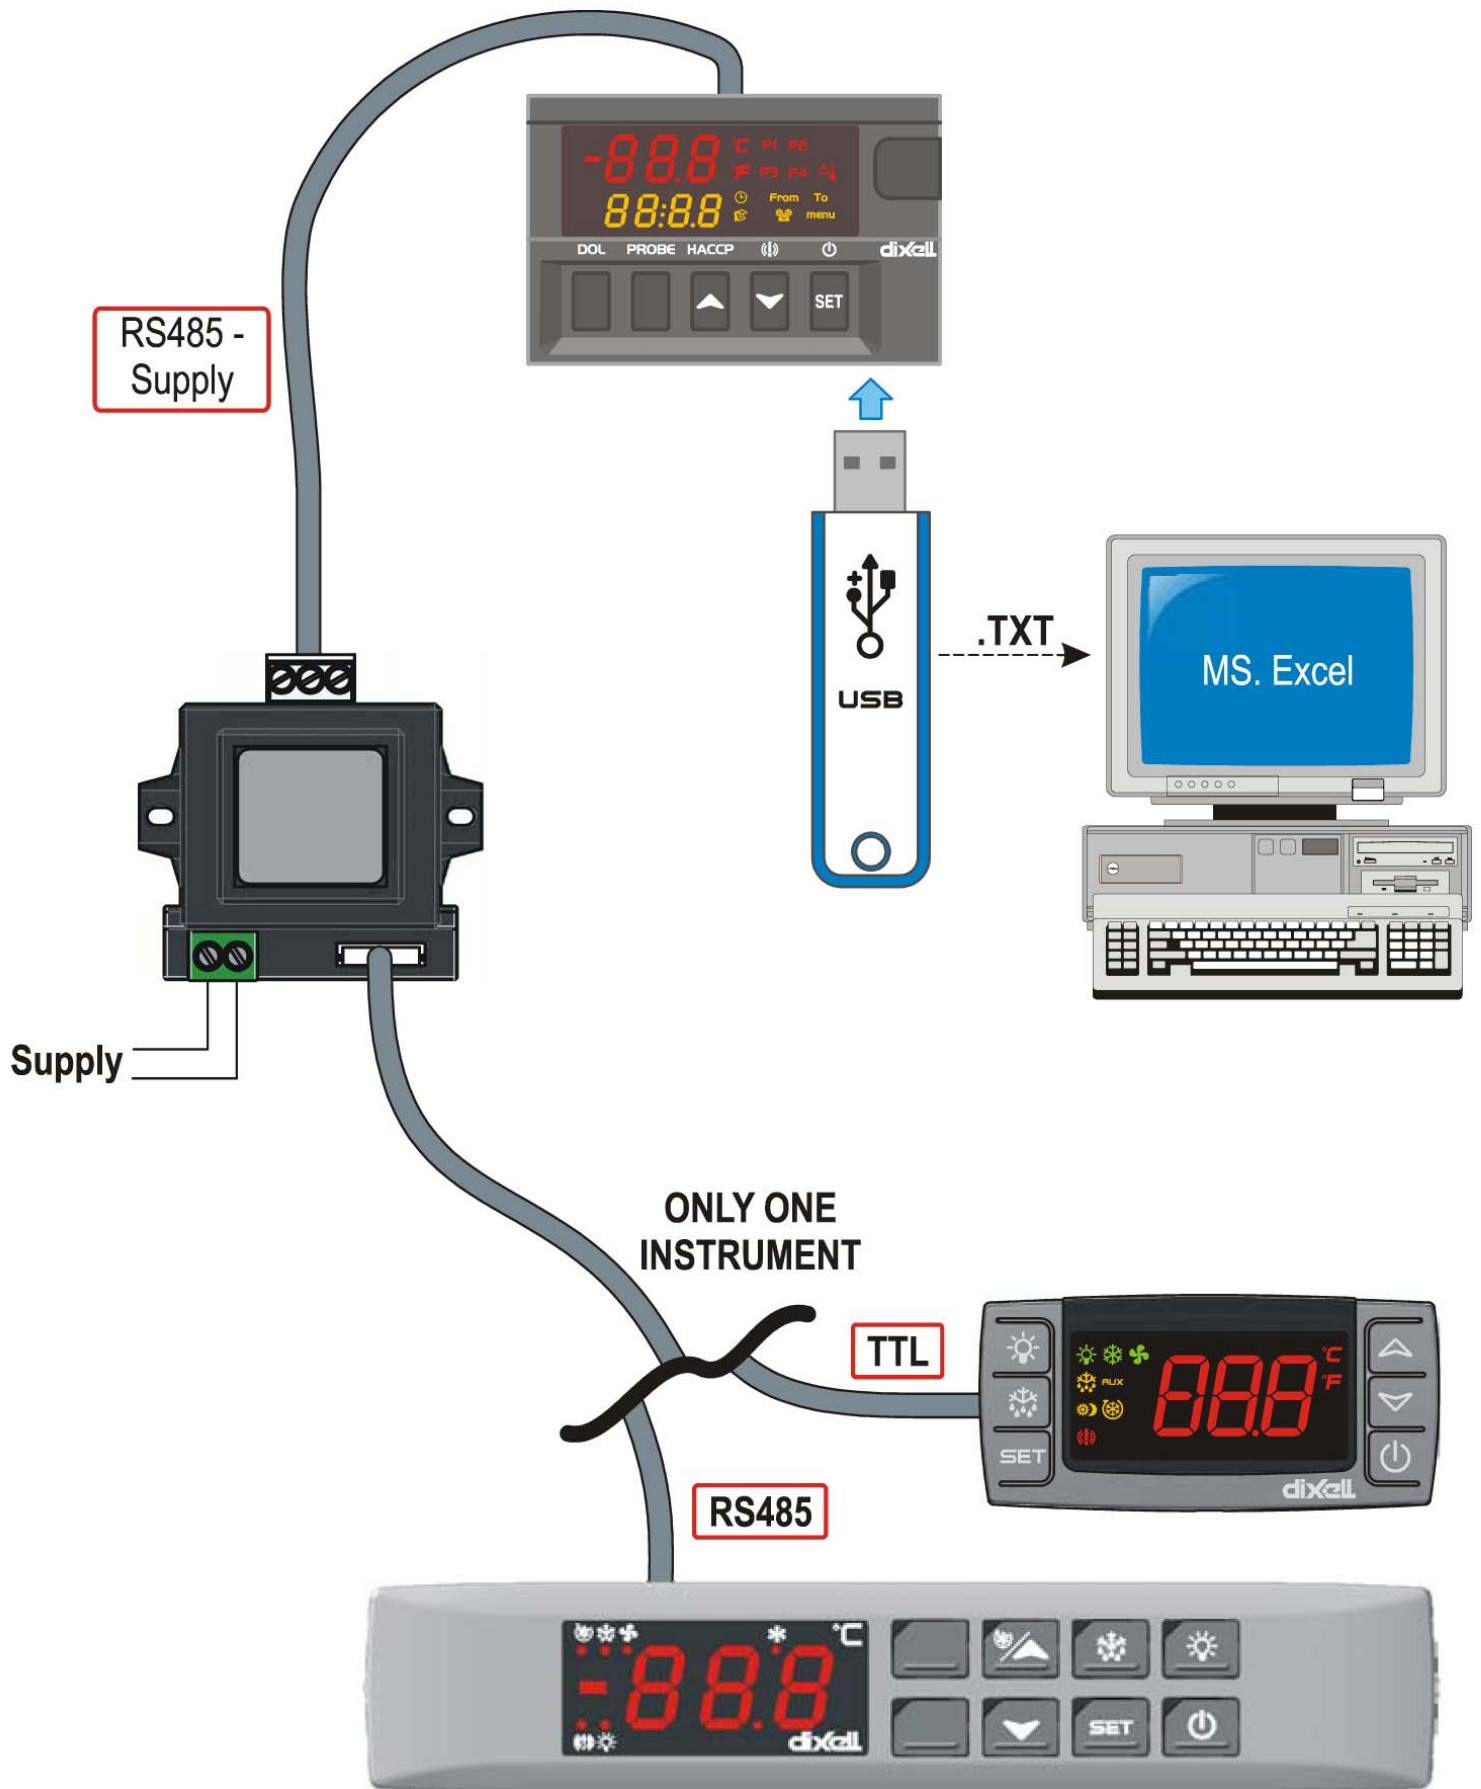

XDL01 and XJDL40D: for refit of applications without Dixell instruments

